


PROPOSTA DI UNIFICAZIONE

RIFERIMENTI A NORMA

UNI ISO 185
UNI EN 10025

Dimensioni in mm

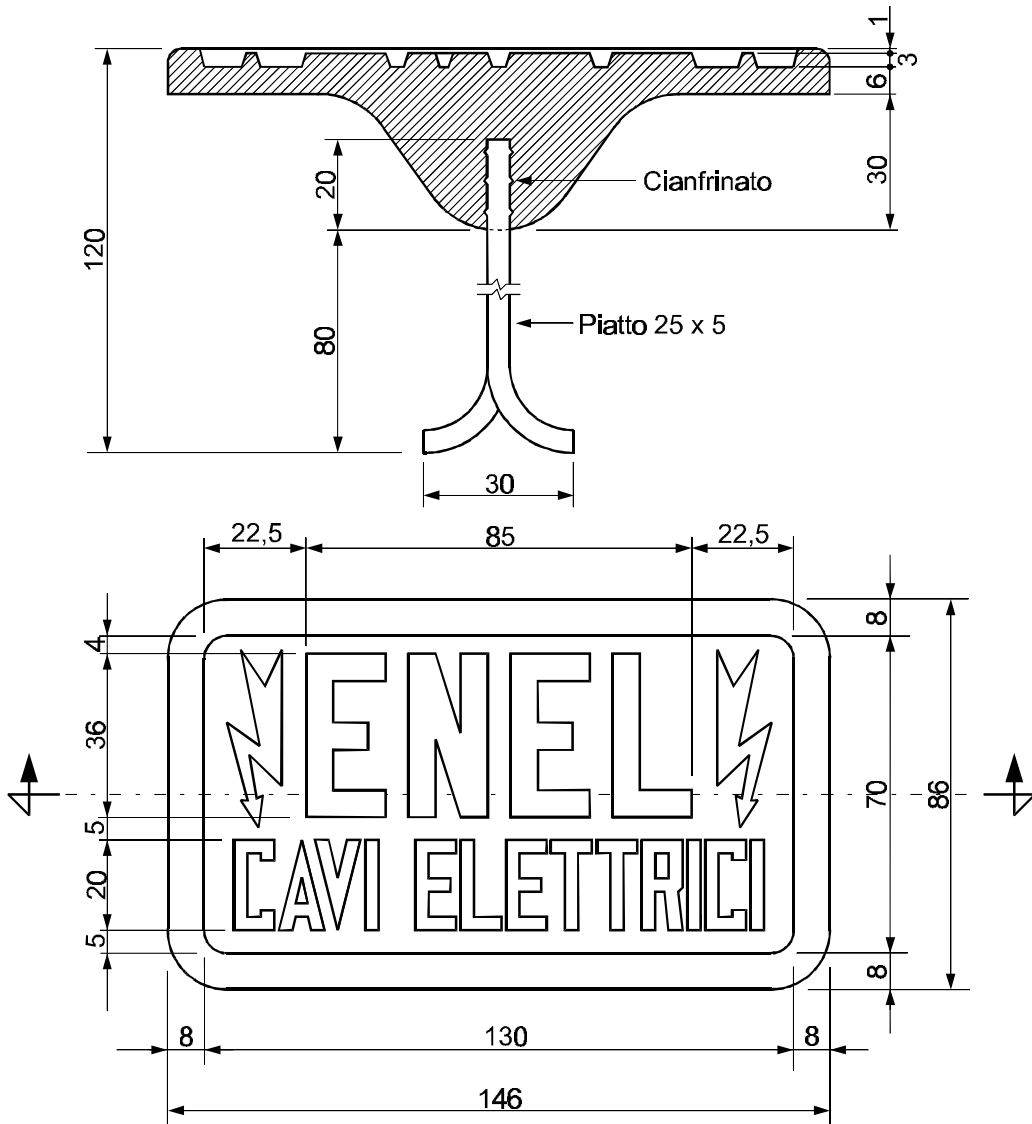

Matricola

27 80 00

UNITA' DI MISURA : n.

MATERIALE :

Le piastre devono essere realizzate in ghisa.

Le zanche di ancoraggio in acciaio S 185.

Descrizione ridotta:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le piastre devono essere costruite rispettando le misure riportate nel disegno costruttivo

L'altezza delle lettere in rilievo deve essere di 3 mm

L'altezza delle rimanenti parti in rilievo deve essere di 4 mm

Il peso indicativo deve essere di circa 0,875 kg

IMPIEGO :

La piastra deve essere posizionata sul piano stradale, nella fase di ripristino della pavimentazione dopo la posa di cavi interrati, in modo da facilitare l'identificazione del tracciato della linea.

COLLAUDO :

Esame a vista e verifica dimensionale